



(9) 配水系統図

ア 南部系統

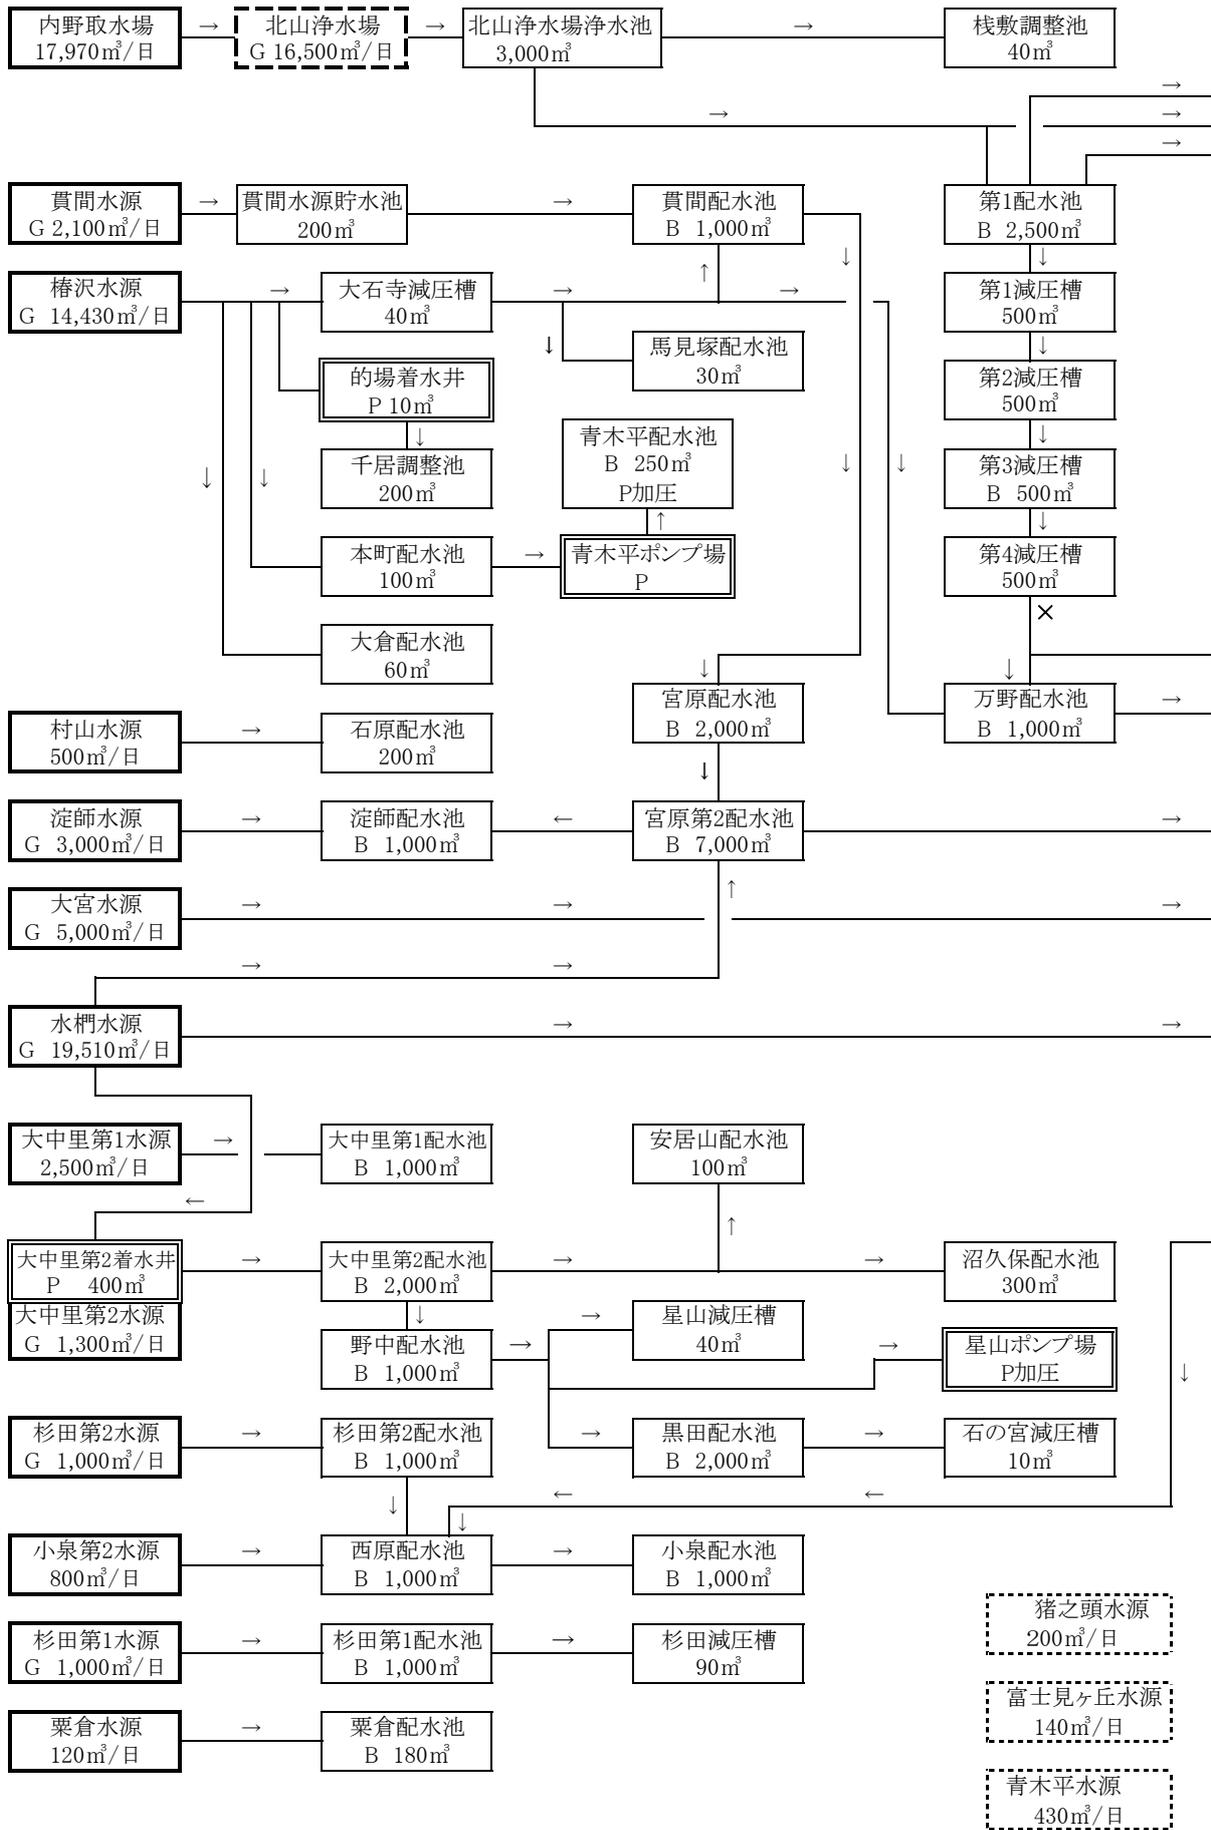


(平成24年3月31日現在)

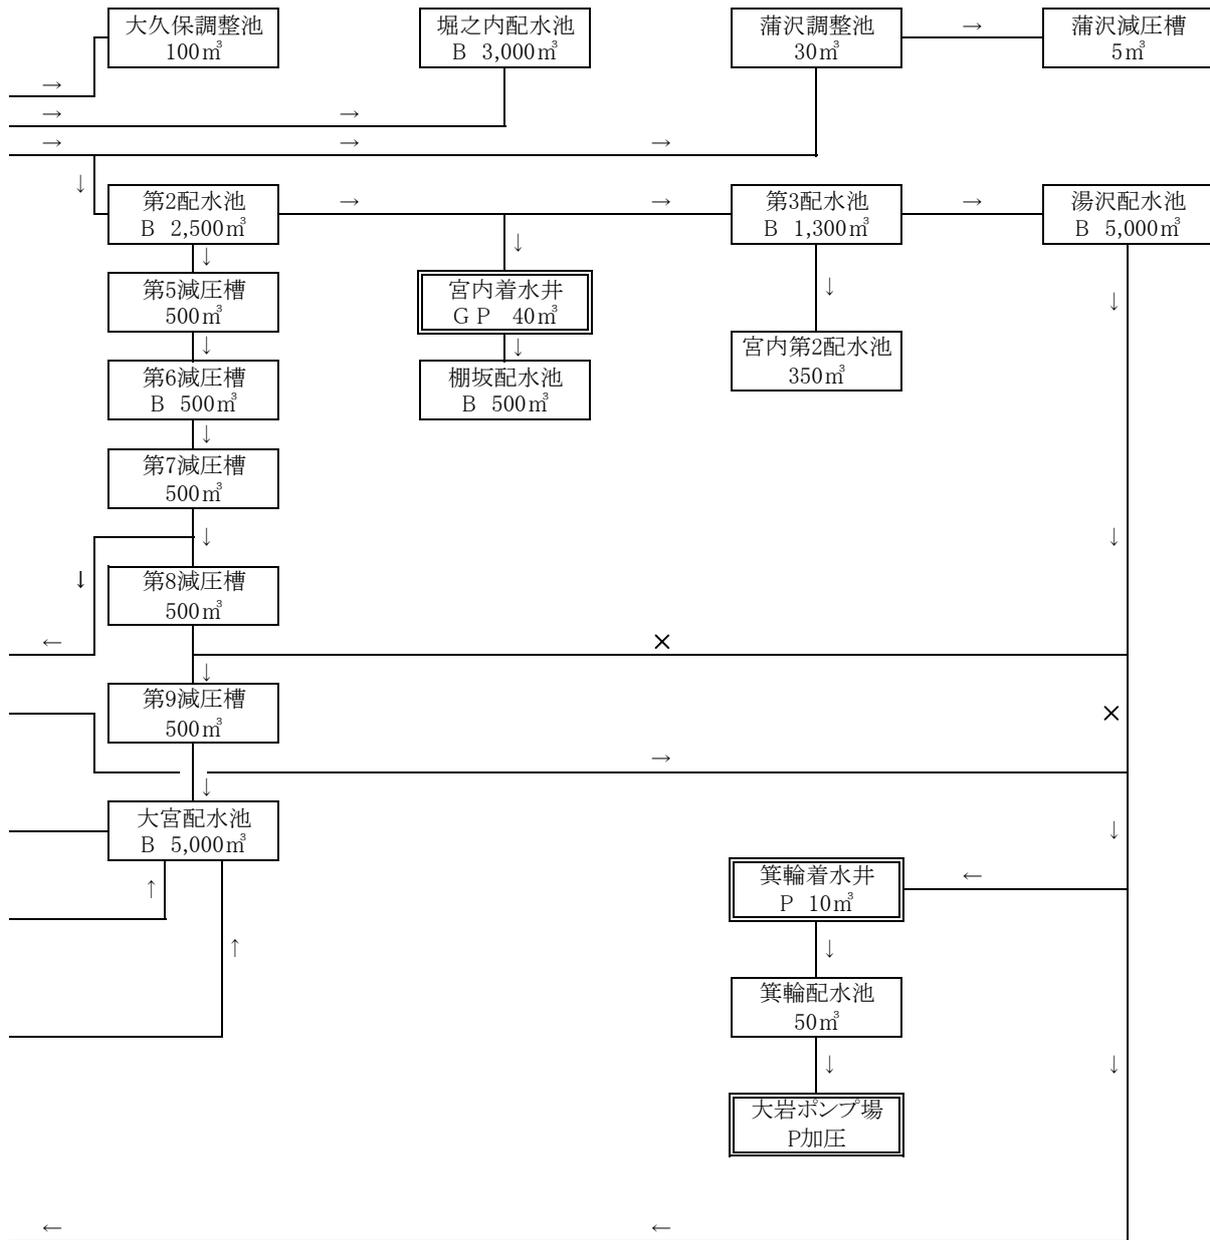

凡例

B 緊急遮断弁設置箇所	水源	(28箇所)	74,900m <sup>3</sup> /日
G 自家発電等施設設置箇所	配水池等	(78箇所)	50,927.8m <sup>3</sup>
P 送水ポンプ	ポンプ場等	(10箇所)	611m <sup>3</sup>
P加圧 加圧ポンプ			
× 通常は、バルブを閉めてあるが 開けて配水が可能なライン			
予備水源	浄水場等		

イ 北部系統

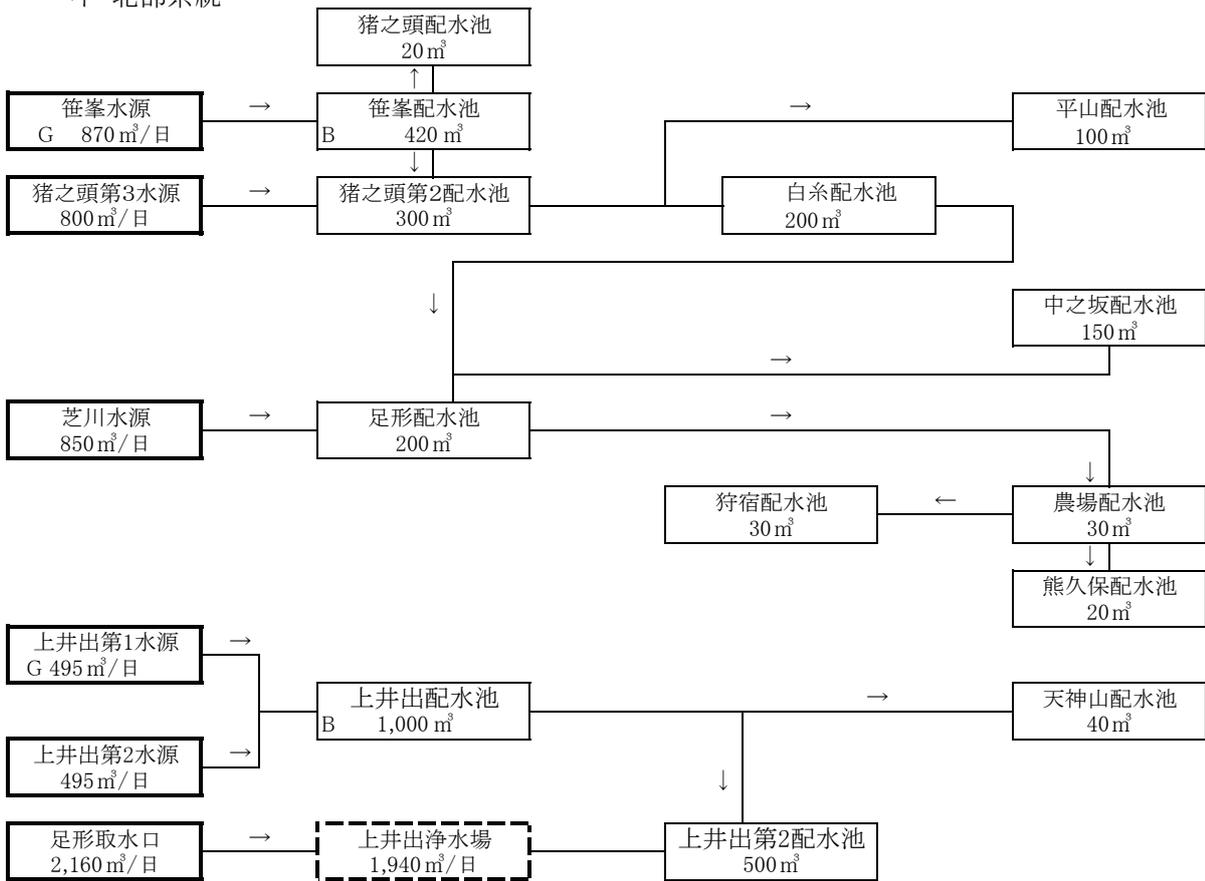

ウ 旧芝川水道系

